

ポンプ標準試験成績表


Note
備考:

Model
形式: **KFE40A1.5**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程	Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	40 mm	m ³ /min		m	4500 min ⁻¹		1.5 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度
	GNA152PC1-N2M	1.5 kW	150 Hz	200 V	6.4 A	4 極	4500 min ⁻¹

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.07	0.14	0.2	0.25	0.35
Total head 全揚程	m	31.1	32.2	35	30.5	23.8	4.5
Water H.P 理論動力	kW	0	0.367	0.799	0.994	0.97	0.257
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	0.71	0.99	1.69	2	1.98	1.54

- 1) 力率 : 89.6%です。
- 2) 全揚程=35m時のデータです。
- 3) 全揚程の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。

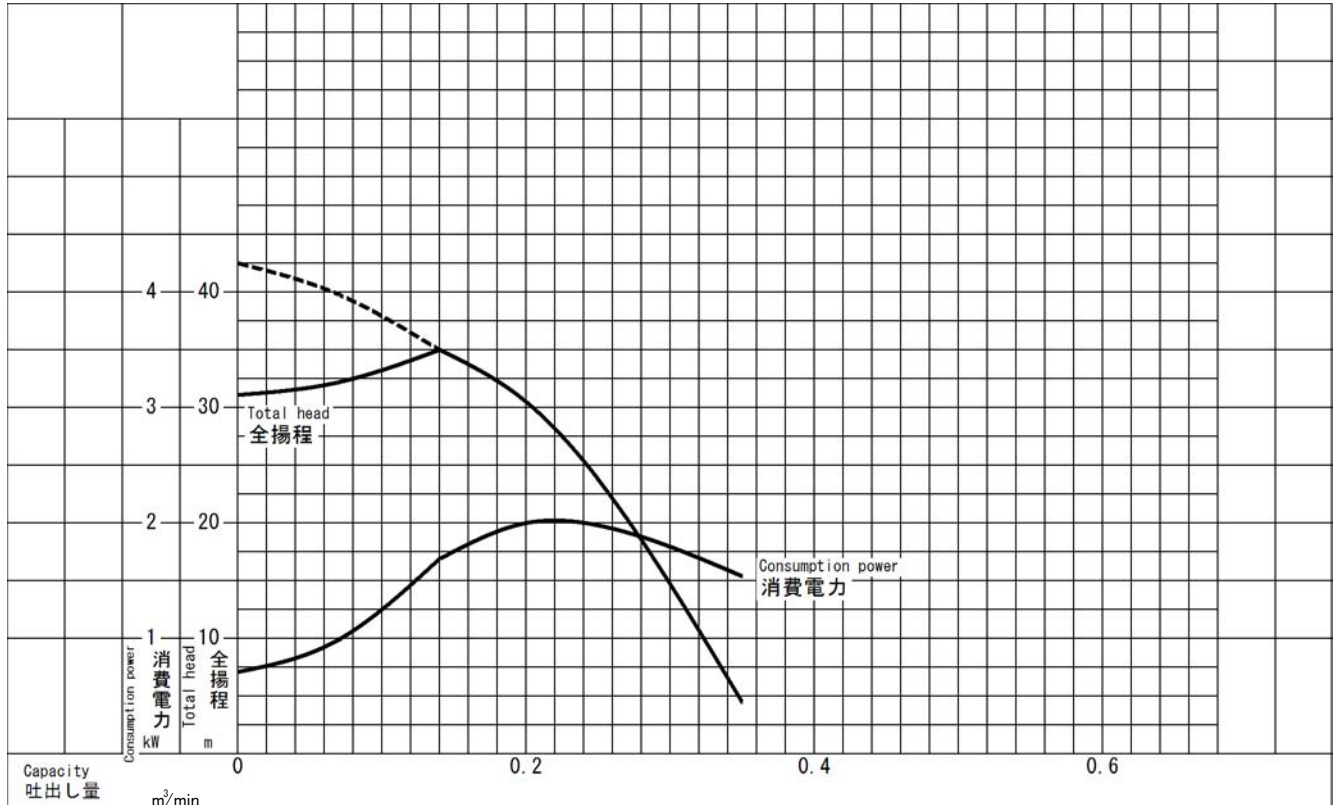

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**