

ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: **KFE40A5.5**


Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	40 mm	m ³ /min		m		4500 min ⁻¹		5.5 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式		Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度
	GNA552PC1-N2M		5.5 kW	300 Hz	200 V	24 A	8 極	4500 min ⁻¹

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.095	0.19	0.29	0.4	0.485
Total head 全揚程	m	76	78.5	84	68.7	41.6	15.8
Water H.P 理論動力	kW	0	1.216	2.601	3.247	2.712	1.249
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	kW	1.93	3.59	5.23	5.77	5.62

力率 : 87.9%です。

1) 全揚程=84mの時のデータです。

2) 全揚程曲線の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。

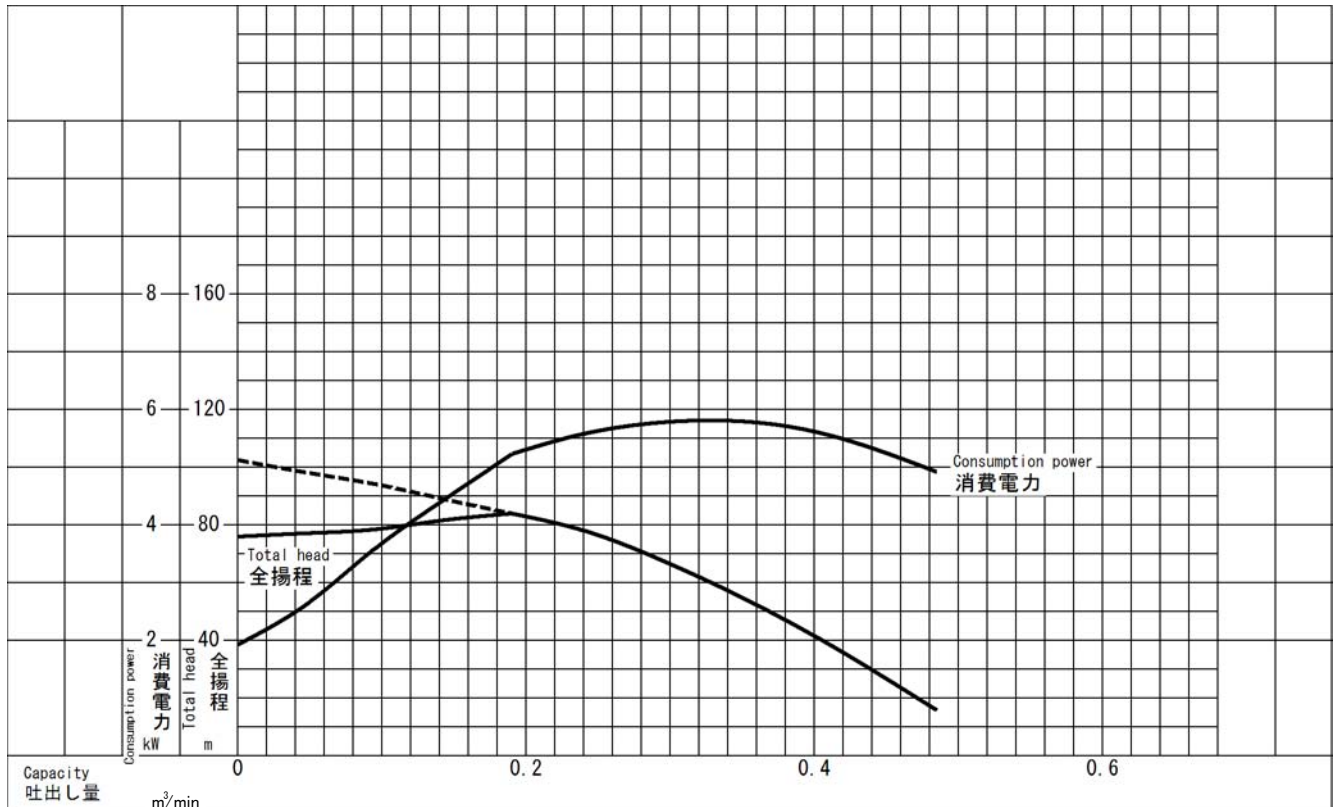

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**