


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: **KFE40P3.7**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力	
	40×50 mm	m ³ /min		m		4500 min ⁻¹		3.7×2 kW	
Motor 試験電動機 要目	Model 形式		Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度	
	GNA372PC1-N2M		3.7 kW	150 Hz	200 V	15.5 A	4 極	4500 min ⁻¹	
Item 計測項目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.08	0.16	0.165	0.32	0.45	0.62	0.88
Total head 全揚程	m	64	64.3	65	65	71	59.8	41	4
Water H.P 理論動力	kW	0	0.838	1.695	1.748	3.703	4.386	4.143	0.574
電動機	Voltage 電圧	v		200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	kW		1.3	2.39	3.98	5.18	7.57	8.15
Operation quantity 運転台数	台	1			2				

- 1) 力率 : 90.3%です。
- 2) 全揚程=71m時のデータです。
- 3) 全揚程の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。

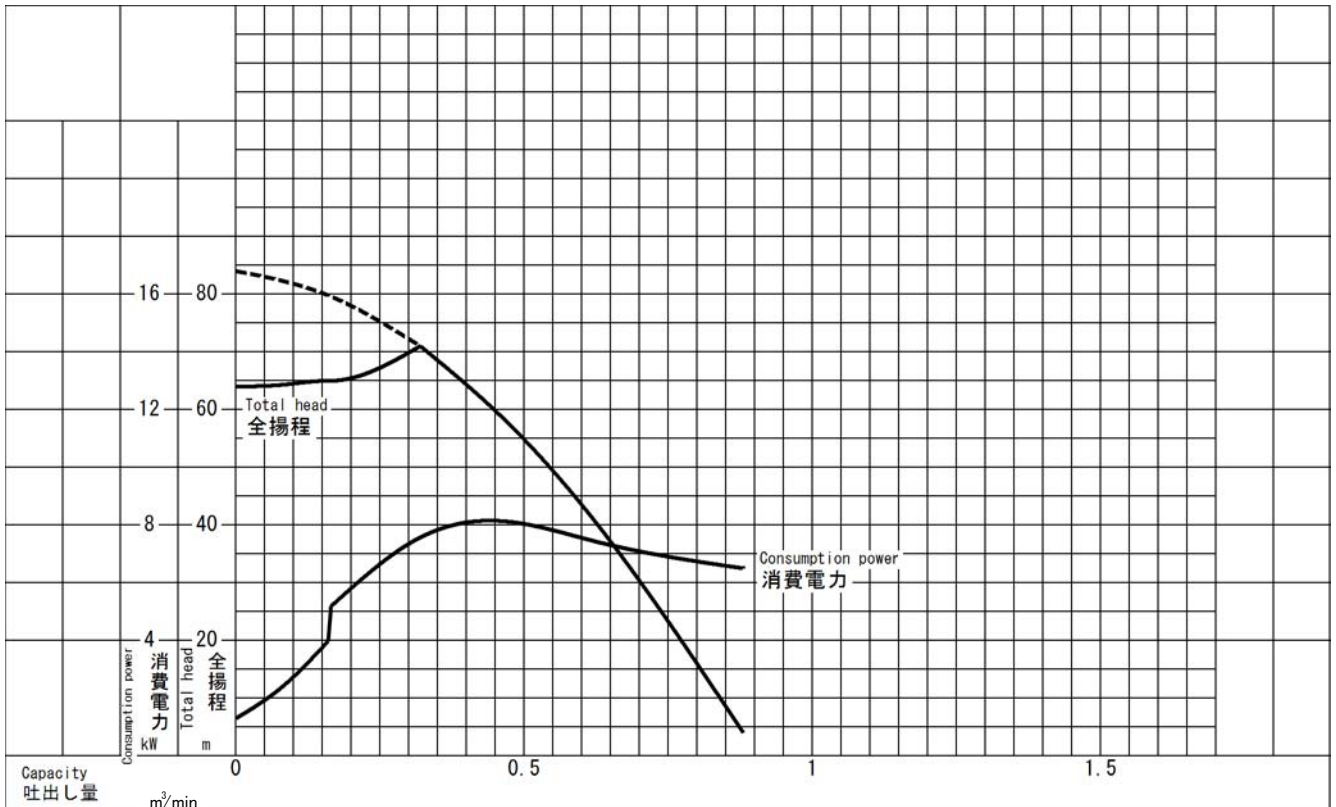

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**