

ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: **KDP3-40A1.5A**


Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量	Total head 全揚程	Synchronous speed 同期回転速度	Motor output 電動機出力		
	40 mm	m ³ /min	m	7200 min ⁻¹	kW		
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度
	GNA152PC1-N2H	1.5 kW	240 Hz	200 V	9.5 A	4 極	7200 min ⁻¹

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.08	0.17	0.24	0.3	0.37
Total head 全揚程	m	38	38.5	42	32.5	22	6
Water H.P 理論動力	kW	0	0.502	1.164	1.271	1.017	0.363
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	1.08	1.49	2.55	2.65	2.53	2.17

力率88.2%です。

逆流防止装置の抵抗は含まれておりません。

全揚程曲線は、標準仕様における推定末端圧一定制御の曲線です。尚、点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。

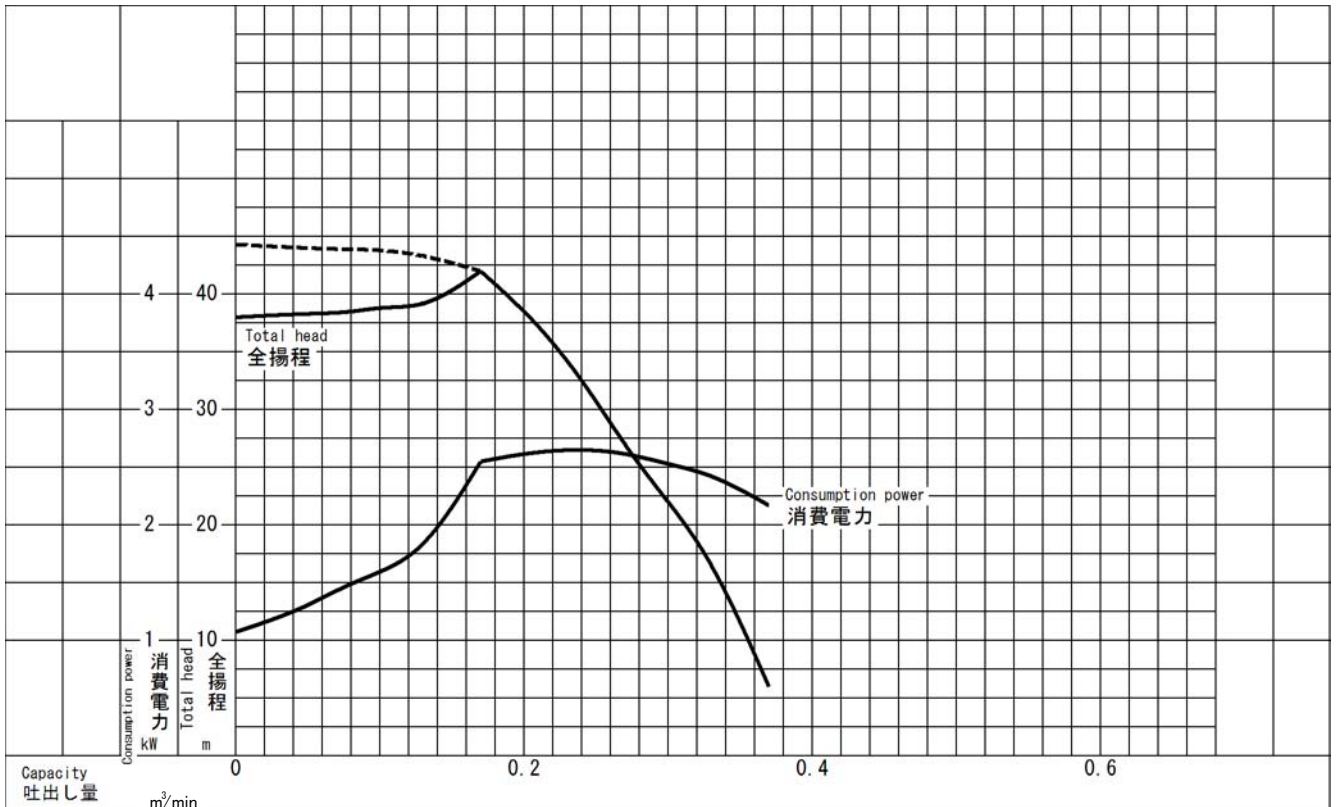

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**